

## ارزیابی و اندازه گیری شدت روشنایی در مدارس ابتدایی شهر ایلام در سال ۱۳۹۲

حیدث پاکیده<sup>۱</sup>، حجت الله کاکایی<sup>۲</sup>، فیض الله میرزایی<sup>۳</sup>، شبتم ابدال بیگی<sup>۴</sup>، مسعود پورنجمف<sup>۵</sup>، احسان محمدی<sup>۶</sup>، فرهاد فراستی<sup>۷\*</sup>

۱) کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام

۲) گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام

۳) گروه علوم تغذیه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد سنندج

تاریخ پذیرش: ۹۳/۱۱/۱۱

تاریخ دریافت: ۹۳/۲/۳

### چکیده

**مقدمه:** روشنایی یکی از مهم ترین مباحث فیزیکی محیط کار می باشد. از نور نه تنها جهت رویت اشیاء و انجام کارها بلکه به عنوان عاملی برای ایجاد یک محیط کار مطبوع و دلپذیر استفاده می شود. از آن جایی که نور روز می تواند از طریق ارتقای سطح سلامت، باعث افزایش کارایی دانش آموzan شود بنا بر این مطالعه حاضر با هدف ارزیابی روشنایی توام در مدارس ابتدایی شهر ایلام صورت گرفته است.

**مواد و روش ها:** مطالعه حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی در سال ۱۳۹۲ در تعدادی از مدارس ابتدایی شهر ایلام انجام گرفته شد. پس از تقسیم بندی شهر ایلام به ۵ منطقه از هر منطقه یک مدرسه و مجموعاً ۵ مدرسه که هر کدام ۱۰ کلاس دارند به عنوان نمونه انتخاب شدند و بر اساس روش الگویی IESNA صورت گرفته که مقادیر اندازه گیری شده وارد SPSS vol.16 شدند و نتایج حاصل با استفاده از آزمون های آماری مناسب(فرآوانی، کراستب) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

**یافته های پژوهش:** نتایج مطالعه نشان داد که ۵۸ درصد مدارس از کیفیت روشنایی مطلوب برخوردار بودند و ۴۲ درصد وضعیت نامطلوبی داشتند. هم چنین یافته ها نشان داد که ۶۲ درصد مدارس دارای شدت روشنایی استاندارد می باشند. بر اساس یافته های این پژوهش میزان درخشنده‌گی سطوح و مطلوبیت کیفی روشنایی بیشترین تاثیر را بر مقدار شدت روشنایی عمومی داشته اند. حداقل مقدار شدت روشنایی اندازه گیری شده ۳۰/۳۰ و بیشترین مقدار آن ۸۷۵/۵۰ لوکس می باشد.

**بحث و نتیجه گیری:** با توجه به نتایج بدست آمده علت اصلی عدم تطابق مقادیر روشنایی با استاندارد و سطح مطلوبیت می توان به قرار گرفتن مدارس در قسمت جنوبی و نسبت مساحت پنجره به سطح اتاق اشاره کرد که پیشنهاد می شود جهت برطرف کردن این نقصایص طراحی ها مطابق با الگوهای استاندارد و هم چنین بهره گیری بیشتر از نور طبیعی انجام گیرد.

**واژه های کلیدی:** شدت روشنایی، IESNA، مدارس ابتدایی، ایلام

\*نویسنده مسئول: گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Email: farasaty\_64@yahoo.com

## مقدمه

است که در سال ۱۳۹۲ در تعدادی از مدارس ابتدایی شهر ایلام انجام گرفته است. جامعه مورد پژوهش کل مدارس دولتی واقع در شهر ایلام بود که پس از تقسیم بنده شهر ایلام به ۵ منطقه، ۵ مدرسه انتخاب شد. ابتدا نقشه ساده ای از محیط تهیه گردید و در آن چیدمان و نوع چراغ ها، تعداد لامپ های معیوب، تعداد و مساحت پنجره ها مشخص شد IESNA سیپس با استفاده از الگوهای سوم و چهارم IESNA ایستگاه بنده محیط انجام گرفت و شدت روش‌نایی با استفاده از دستگاه لوکس متر *Hanger* مدل *ECI* در هر ایستگاه اندازه گیری و ثبت شد. در مرحله بعد درخشندگی سطوح با استفاده از دستگاه رفلکتمتر ساخت شرکت *Hanger* مدل *S4* اندازه گیری و ثبت شد، که قبل از هر بار اندازه گیری در کلاس های مختلف با استفاده از روش کالیبراسیون نقطه صفر، کالیبره می شد، در پایان میانگین و انحراف معیار برای هر کدام از کلاس ها تعیین و با استاندارد انجمن مهندسین روش‌نایی آمریکای شمالی IESNA و ایران مقایسه شد. کاربرد الگوهای سوم و چهارم به شرح زیر می باشد:

الگوی سوم: در صورتی که در یک مکان با عرض کم یک ردیف چراغ خطی (فلورسن特) یا نقطه ای با فاصله نصب شده در ۱۰ ایستگاه تعیین شده شدت روش‌نایی اندازه گیری و طبق رابطه زیر متوسط شدت روش‌نایی آن مکان محاسبه شود(شکل شماره ۱)

$$\text{رابطه شماره ۱} \quad E_{\text{avg}} = \frac{Q(N-1)+P}{N}$$

الگوی چهارم: در مکان های وسیع با ارتفاع کم، استفاده از چراغ های خطی در چند ردیف بدون فاصله یا با فاصله کمتر از طول چراغ معمول است. در این حالت باید اندازه گیری روش‌نایی در ۱۲ ایستگاه انجام و میانگین مقادیر در ایستگاه های هم نام به رابطه زیر منتقل و متوسط شدت روش‌نایی مکان محاسبه می شود (شکل شماره ۲)

$$\text{رابطه شماره ۲} \quad E_{\text{avg}} = \frac{QN+T(M-1)+P+RN(M-1)}{M(N+1)}$$

امروزه حس بینایی مهم ترین و حیاتی ترین حس انسان به شمار می رود. دید خوب به روش‌نایی نیاز دارد کمبود یا ازدیاد آن موجب ناراحتی های گوناگون مانند خستگی چشم، سردرد، نقص بینایی، خیرگی، خستگی جسمی و نیز اثرات روانی شود. هر اندازه وظایف شغلی فرد دقیق تر باشد توجه به میزان روش‌نایی محیط کار مهم ترخواهد بود(۱). نورپردازی همواره بخش تکنیک ناپذیر از محیط زندگی انسان را تشکیل می دهد و حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از تاثیرگذاری ما از جهان از طریق ارتباط بصری با محیط حاصل می شود(۲). نتایج پژوهش های متعدد حاکی از این است که ویژگی های کالبدی محیط شامل نور، صوت، رنگ، طرح، فضاء، دما و طراحی محیط به طرز چشمگیری می تواند بر یادگیری فردی و گروهی و در نتیجه بر کارایی تاثیرگذار باشد. در یادگیری ۷۵ درصد بینایی، ۱۳ درصد شناوری، ۶ درصد لامسه، ۳ درصد بولیابی و ۳ درصد حس چشایی موثر است(۳). نور روز با تاثیر بر چرخه سیر کادین سبب تنظیم عملکردهای فیزیولوژی مانند خواب، گوارش، هوشیاری، افسردگی و سلامت عمومی می شود. بر اساس مطالعات ناگوچی و همکاران در سال ۲۰۰۴ روش‌نایی زیاد در طول روز می تواند سبب بهبود کارکرد انسان و نیز افزایش ترشح ملاتونین و افت دمای بدن در شب و در نهایت سبب بهبود کیفیت خواب شود(۴). استفاده از نور روز برای روش‌نایی دارای فواید اقتصادی زیست محیطی بسیاری است. اکنون طراحی روش‌نایی در ساختمان غیر از روش های غیر تجربی مبتنی بر قوانین علمی است. مسئله مهم در طراحی ساختمان برای بهره گیری از نور طبیعی تعیین کردن مقداری از نور موجود در محیط بیرون است که انتظار می رود در یک موقعیت خاص به محیط داخل برسد که به عنوان ضریب روش‌نایی روز معروف است. نورگیرها دارای توان بالقوه ای برای بهره گیری از نور روز برای روش‌نایی فضای داخلی ساختمان و صرفه جویی در مصرف انرژی است(۵). نور روز می تواند از طریق ارتقای سطح سلامت، باعث افزایش کارایی دانش آموزان شود(۶).


## مواد و روش ها

مطالعه حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی


تمامی کلاس های مدارس توحید، رضایی نژاد ام کلثوم و مختار در محدوده استاندارد(۳۰۰ تا ۵۰۰ لوکس) و یا بالاتر از آن قرار داشتند. در حالی که مقادیر شدت روشنایی در مدرسه معاد در ۱۰۰ درصد موارد بالاتر مقدار پیشنهادی (۵۰۰ لوکس) قرار داشتند که مهم ترین علل آن را می توان قرار گرفتن مدرسه در موقعیت جنوبی و میزان بهره گیری بیشتر از نور طبیعی(نسبت بیشتر مساحت پنجره به اتاق) دانست. حداقل مقدار شدت روشنایی اندازه گیری شده  $303/30$  و بیشترین مقدار آن  $875/50$  لوکس می باشد(جدول شماره ۱). همچنین نتایج مطالعه نشان داد که ۵۸ درصد از مدارس از کیفیت روشنایی مطلوب برخوردار بودند و ۴۲ درصد وضعیت نامطلوبی داشتند. هم چنین ۶۲ درصد مدارس دارای شدت روشنایی استاندارد(۳۰۰ تا ۵۰۰ لوکس) می باشد(جدول شماره ۲).

نسبت مساحت پنجره به مساحت کلاس در تمامی مدارس یا در محدوده استاندارد(۱۰-۲۰ درصد) و یا کمتر از آن بودند. از بین ۵ مدرسه مورد مطالعه، کمترین و بیشترین میزان بهره از شاخص نسبت مساحت پنجره به مساحت کلاس به ترتیب مربوط به مدرسه مختار و مدرسه معاد می باشد. که این عامل خود دلیلی برای بالا بودن میزان شدت روشنایی در مدرسه معاد نسبت به سایر مدارس مورد مطالعه می باشد(جدول شماره ۳).

بر اساس یافته های این پژوهش، تنها دو فاکتور میزان درخشندگی سطوح و نسبت مساحت پنجره به مساحت کلاس به لحاظ آماری رابطه مستقیم و معناداری بر مقدار شدت روشنایی عمومی داشته اند( $P<0.05$ ).

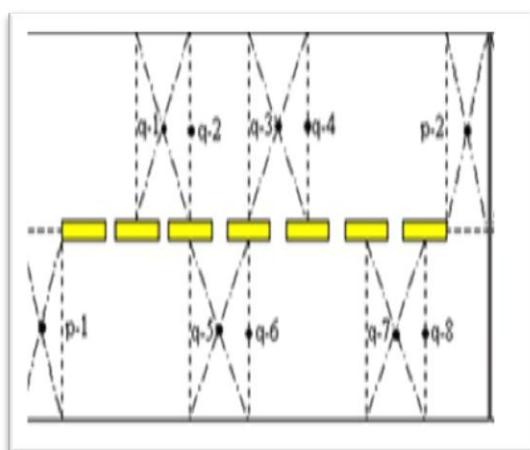

شکل شماره ۱. الگوی سوم در اندازه گیری روشنایی عمومی داخلی.

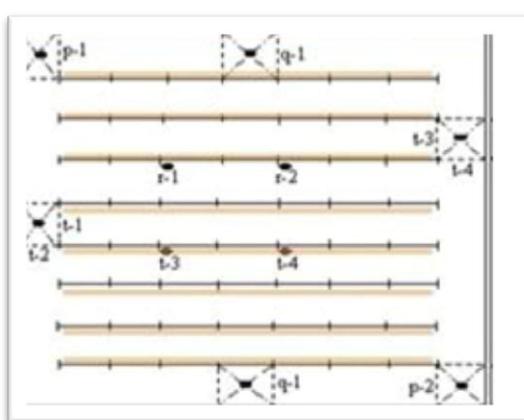

شکل شماره ۲. الگوی چهارم در اندازه گیری روشنایی عمومی داخلی(۱).

### یافته های پژوهش

نتایج این مطالعه نشان داد که میزان شدت روشنایی در

جدول شماره ۱. فراوانی میزان شدت روشنایی عمومی در مدارس مورد مطالعه

آمار متغیر	میزان شدت روشنایی					
	فراآنی نسبی(درصد)	فراآنی تجمعی(درصد)	میانگین	انحراف	مینیمم	ماکزیمم
مدرسه توحید	۳۰۰	۳۰۰	۷۴	۰	۱/۴۵	۸۴۲/۲۰
	۵۰۰-۳۰۰	۲۰	۲۰	۲۰	۳۹۵/۵۰	۳۹۵/۵۰
	۵۰۰-۳۰۰	۸۰	۱۰۰	۲۰	۷/۴	۶۴۲/۲۰
مدرسه رضایی	۳۰۰	۳۰۰	۰	۰	۵/۹	۶۵۵/۵۰
	۵۰۰-۳۰۰	۲۰	۲۰	۲۰	۷/۴	۴۵۶/۸۰
	۵۰۰-۳۰۰	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۵/۹	۶۵۵/۵۰
مدرسه معاد	۳۰۰	۳۰۰	۰	۰	۶/۲	۷۰۱/۱۰
	۵۰۰-۳۰۰	۰	۰	۰	۵/۱	۵۵۶/۶۰
	۵۰۰-۳۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۶/۲	۷۰۱/۱۰
مدرسه مختار	۳۰۰	۳۰۰	۰	۰	۵/۴	۷۴۸/۸۰
	۵۰۰-۳۰۰	۳۰	۳۰	۳۰	۹/۹	۳۸۷/۷۰
	۵۰۰-۳۰۰	۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۹/۹	۳۸۷/۷۰
مدرسه ام کلثوم	۳۰۰	۳۰۰	۰	۰	۶/۵	۸۷۵/۵۰
	۵۰۰-۳۰۰	۲۰	۲۰	۲۰	۱/۸	۳۰۳/۳۰
	۵۰۰-۳۰۰	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱/۸	۸۷۵/۵۰

شدت روشنایی ۳۰۰-۵۰۰ لوکس است. *I/ESNA* استاندارد

جدول شماره ۲. تعیین سطح مطلوبیت کیفی و کمی شدت روشنایی

آمار	متغیر			
	مطلوبیت کیفی	مطلوبیت کمی	مطلوب(درصد)	نامطلوب(درصد)
فراوانی نسبی	۴۲	۶۲	۶۲	۳۸
فراوانی تجمعی	۱۰۰	۶۲	۵۸	۱۰۰

## بحث و نتیجه گیری

بر اساس یافته های این پژوهش میزان درخشندگی سطوح و مطلوبیت کیفی روشنایی بیشترین تأثیر را بر مقدار شدت روشنایی عمومی داشته اند. حداقل مقدار شدت روشنایی اندازه گیری شده  $303/30$  و بیشترین مقدار آن  $875/50$  لوکس می باشد. نتایج مطالعه نیز نشان می دهد که در  $82$  درصد کلاس ها شدت روشنایی بالاتر از  $500$  لوکس(میزان پیشنهادی IESNA)، در  $18$  درصد از موارد میزان شدت روشنایی بین  $300-500$  لوکس(استاندارد IESNA) می باشد که دلیل آن قرار گرفتن موقعیت کلاس ها در قسمت جنوبی می باشد. پیشنهاد می شود برای برطرف کردن نقاطی، طراحی ها مطابق با الگوهای استاندارد با بهره گیری بیشتر از نور طبیعی انجام گیرد. لامپ های معیوب و سوخته به موقع تعویض شوند، تعداد لامپ ها و شیشه ها افزایش یابد. اندازه پنجره ها به  $15$  تا  $20$  درصد از سطح کف اتاق افزایش یابد.

جدول شماره ۳. میزان شدت روشنایی مدارس نسبت به سطح پنجره هر کلاس.

فرآوانی نسبی (درصد)	نسبت سطح پنجره به کلاس (درصد)	آمار متغیر
۴۰	کمتر از $10$	مدرسه توحید
۶۰	$10-20$	
۲۰	کمتر از $10$	مدرسه رضایی
۸۰	$10-20$	نزاد
۱۵	کمتر از $10$	مدرسه معاد
۸۵	$10-20$	
۵۰	کمتر از $10$	مدرسه مختار
۵۰	$10-20$	
۲۰	کمتر از $10$	مدرسه ام کلثوم
۶۰	$10-20$	

## References

- 1.Golmohammadi R. Light engineering, 3<sup>th</sup>ed. student publications, (Hamedan), 2009; p.139-40.
- 2.Shekarisoleimanloo Sh, Golmohammadi R. Enough light in industrial city of Tehran province. Healt Mag2009;26-35.
- 3.Azaimi M, Pirsoraei R, Arghami Sh. Measuring light sharpness of libraries with irregular geometry shapes in Zanjan city by GIS method. Ana Mag Med stud2009;61-70.
- 4.Ghotbiravandi M, Khanjani N, Nedri F, Nedri H, Ahmadian M, Toolabi A ,et al. Study the measuring light and radiation in libraries of medical University of Kerman. Mag Iran Health 2010; 29-35.
- 5.Poordeihimi Sh, Hajiseyedjavadi F. The effect of light on human and its understanding mechanism and environment. Univ Jihad J2009;67-75.
- 6.Maarefat M, Doostyasoori K. Parametric studies of lights by aiming improving lights. Account Mag Mech2009;15-32.
- 7.Hathaway W. Effect of school lighting on physical development and school performance. J Edu Res 1995; 88:23-9.
8. Doshi M, Copik A, Gesquiere AJ. Development and Characterization of Conducting Polymer Nanoparticles for Photodynamic Therapy In Vitro. Photodiagnosis Photodyn Ther 2015;15:45-9.

## Evaluation and Measurement of Lighting Intensity in the Primary Schools of Ilam in 1392

Pakideh H<sup>1</sup>,Kakaee H<sup>2</sup>, Mirzai F<sup>2</sup>, Abdalbygi S<sup>3</sup>,Pornajaf M<sup>4</sup>,Mohammadi H<sup>3</sup>, Farasati F<sup>2</sup>

(Received: April 23, 2014

Accepted: January 31, 2015)

### Abstract

**Introduction:** Illumination is one of the most important physical issues in work environment. Lighting is used not only in order to see the objects and do activities, but also as a factor for creating a pleasant work environment. Since daylight can increase performance in students, and it does via improving health promotion, so this study was performed to evaluate the combined lighting of primary schools in Ilam.

**Materials & Methods:** This descriptive - analytic study was performed in 1392 in a number of primary schools of Ilam. To select the sample, Ilam was divided to 5 regions. Then just one school with 10 classes was selected of every region, so we had totally 5 schools. In according to pattern of Illuminating Engineering Society of American (IESNA), measured values were entered into SPSS version 16. The obtained results were analyzed using the appropriate statistical tests such as descriptive statistics and Chi-square.

**Findings:** The results showed that the

lighting quality in 58% of schools was ideal, and 42% had an undesirable situation. The results also showed that 62% of schools had the standard illumination intensity. According to the findings of this study, two factors had the greatest impact on the illumination intensity: the surfaces luminosity, and the quality of illumination. The minimum and maximum lighting intensity values were 303/30 and 875/50 lux respectively.

**Discussion & Conclusion:** According to the obtained results, the main cause of non-compliance with the standard lighting values can be the southern location of schools, and the ratio of window area to room. It is recommended that to solve these shortcomings, designing in accordance with the standard patterns and also taking more advantages of natural light be carried out.

**Keywords:** Lighting intensity, IESNA, Primary schools, Ilam,

1. Student Research Committee, Ilam University of Medical Science, Ilam, Iran

2. Dept of Occupational Health, Faculty of Public Health, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran

3. Dept of Nutrition Science, Sciences and Researches Branch ,Islamic Azad University Sanandaj, Sanandaj, Iran

\* Corresponding author Email: farasaty\_64@yahoo.com